



**ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)**
603950, Нижний Новгород, ул. Гребешковский откос, д. 7. Телефон: (831) 431-82-11, Факс: (831) 431-82-41
E-mail: volok@gosnadzor.ru, <http://www.volok.gosnadzor.ru>

431290, Республика Мордовия,
Краснослободский р-н,
п. Преображенский
(место составления акта)

22 марта 2017 г.
(дата составления акта)

15 ч. 00 мин.
(время составления акта)

Акт проверки органом государственного контроля (надзора)

Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения Республики Мордовия "Заречный дом-интернат для престарелых и инвалидов"

№ пр-279/17/A/17

По адресу/адресам: 431290, Республика Мордовия, Краснослободский р-н,
п. Преображенский
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения на проведение проверки №пр-279/17/A/17 от 14.02.2017г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения Республики Мордовия "Заречный дом-интернат для престарелых и инвалидов" (ГБСУ СОССЗН РМ " Заречный дом-интернат для престарелых и инвалидов"),
ОГРН 1021300765815, ИНН 1314095301

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

_____ . с _____ час. _____ [ин. до _____ ас. _____ [ин.

Продолжительность

_____ . с _____ час. _____ [ин. до _____ ас. _____ [ин.

Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: _____ в течение 3 рабочих дней.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Волжско-Окским управлением Федеральной службы

по экологическому технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) директор ГБСУ СОССЗН РМ "Заречный дом-интернат для престарелых и инвалидов", приказ от 25.07.1991г. №12/3

Фролкин Валерий Михайлович

20.03.2017г. 10⁰⁰ час.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Пальдяев Александр Николаевич – заместитель начальника территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия;

Поползухин Александр Алексеевич - государственный инспектор территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Фролкин Валерий Михайлович, директор ГБСУ СОССЗН РМ "Заречный дом-интернат для престарелых и инвалидов»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
Безопасность в области эксплуатации электроустановок			
1.	По истечении установленного нормативно-технической документацией срока службы электрооборудование КТП-А258/160 кВА (корпус №1), не подвергается техническому освидетельствованию комиссией, возглавляемой техническим руководителем Потребителя, с целью оценки состояния, установления сроков дальнейшей работы и условий эксплуатации.	п. 1.6.7. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Минэнерго РФ от 13.01.03г. №6 зарег. Минюстом России №4145 от 22.01.03г. (далее ПТЭЭП)	Фролкин В.М.- директор ГБСУ СОССЗН РМ "Заречный дом-интернат для престарелых и инвалидов»
2.	Не представлен график проведения и тематика проведения противоаварийных и противопожарных тренировок с оперативно-ремонтным персоналом.	п. 1.4.43 ПТЭЭП	Фролкин В.М.- директор ГБСУ СОССЗН РМ "Заречный дом-интернат для

			престарелых и инвалидов»
3.	Отсутствует перечень должностей и профессий, требующих отнесения к группе I по электробезопасности.	п. 1.8.2. ПТЭЭП	Фролкин В.М.- директор ГБСУ СОССЗН РМ "Заречный дом- интернат для престарелых и инвалидов»
4.	Не пересмотрена производственная инструкция по эксплуатации оперативно-ремонтного персонала.	п. 1.2.2 ПТЭЭП	Фролкин В.М.- директор ГБСУ СОССЗН РМ "Заречный дом- интернат для престарелых и инвалидов»
5.	Не представлен список лиц, имеющих право единоличного осмотра электроустановок.	п.1.8.2 ПТЭЭП	Фролкин В.М.- директор ГБСУ СОССЗН РМ "Заречный дом- интернат для престарелых и инвалидов»
6.	Не пересмотрена инструкция по охране труда при работе с электрофицированным инструментом.	п.1.7.4 ПТЭЭП	Фролкин В.М.- директор ГБСУ СОССЗН РМ "Заречный дом- интернат для престарелых и инвалидов»
7.	Не представлена инструкция, определяющая режим работы резервных стационарных технологических электростанций потребителя.	п. 3.3.7 ПТЭЭП	Фролкин В.М.- директор ГБСУ СОССЗН РМ "Заречный дом- интернат для престарелых и инвалидов»
8.	Не представлен перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	п. 8.4 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» утвержденных Минтруда и соцзащиты РФ от 24.07.2013 №328н (далее ПОТ при ЭЭ)	Фролкин В.М.- директор ГБСУ СОССЗН РМ "Заречный дом- интернат для престарелых и инвалидов»
9.	У оперативно-ремонтного персонала отсутствуют личные инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.	п.1.7.14. ПТЭЭП	Фролкин В.М.- директор ГБСУ СОССЗН РМ "Заречный дом- интернат для престарелых и инвалидов»

10.	Отсутствует годовой план (график) ремонтов основного оборудования электроустановок.	п. 1.6.3 ПТЭЭП	Фролкин В.М.- директор ГБСУ СОССЗН РМ "Заречный дом-интернат для престарелых и инвалидов»
11.	Не пересмотрена производственная инструкция для электротехнического персонала по пожарной безопасности.	п.1.8.7 ПТЭЭП	Фролкин В.М.- директор ГБСУ СОССЗН РМ "Заречный дом-интернат для престарелых и инвалидов»
12.	Не ведется журнал дефектов и неполадок на электрооборудовании.	п.1.8.9 ПТЭЭП	Фролкин В.М.- директор ГБСУ СОССЗН РМ "Заречный дом-интернат для престарелых и инвалидов»
13.	Назначенный ответственным за электрохозяйство Левакин В.В. не имеет соответствующей группы по электробезопасности IV - в электроустановках напряжением до 1000 В.	п.1.2.7. ПТЭЭП	Фролкин В.М.- директор ГБСУ СОССЗН РМ "Заречный дом-интернат для престарелых и инвалидов»
14.	Не определены приказом руководителя сроки технического обслуживания и ремонта генераторов (осмотр станции, находящейся в резерве, должен проводиться не реже 1 раза в 3 месяца).	п. 3.3.10. ПТЭЭП	Фролкин В.М.- директор ГБСУ СОССЗН РМ "Заречный дом-интернат для престарелых и инвалидов»
15.	Оперативно-ремонтный персонал (Фролов Н.В.) не имеет III группы по электробезопасности.	п.3.2 ПОТ при ЭЭ	Фролкин В.М.- директор ГБСУ СОССЗН РМ "Заречный дом-интернат для престарелых и инвалидов»
16.	Не представлен список работников, имеющих право ведения оперативных переговоров.	п. 1.5.27. ПТЭЭП	Фролкин В.М.- директор ГБСУ СОССЗН РМ "Заречный дом-интернат для престарелых и инвалидов»
17.	Не представлена программа стажировки оперативно-ремонтного персонала (Фролов Н.В.) под руководством ответственного обучающего работника Продолжительность стажировки должна быть от 2 до 14 смен.	п. 1.4.11. ПТЭЭП	Фролкин В.М.- директор ГБСУ СОССЗН РМ "Заречный дом-интернат для престарелых и

			инвалидов»
18.	Допуск к дублированию для оперативного персонала и самостоятельной работе оперативно-ремонтного персонала (Фролов Н.В.) не оформлен соответствующим документом по Потребителю. Допуск к самостоятельной работе для оперативного персонала оформить соответствующим документом руководителя Потребителя.	п. 1.4.14. ПТЭЭП	Фролкин В.М.- директор ГБСУ СОССЗН РМ "Заречный дом- интернат для престарелых и инвалидов»
19.	Готовность к пуску генераторов, продолжительность его работы на холостом ходу или под нагрузкой, а также результаты осмотров и проверок работы станции не заносятся в эксплуатационную документацию.	п. 3.3.11. ПТЭЭП	Фролкин В.М.- директор ГБСУ СОССЗН РМ "Заречный дом- интернат для престарелых и инвалидов»
20.	Для поддержания исправного состояния, проведения периодических проверок переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним распоряжением руководителя Потребителя не назначен ответственный работник или работники, имеющие группу III.	п.п. 3.5.10 ПТЭЭП	Фролкин В.М.- директор ГБСУ СОССЗН РМ "Заречный дом- интернат для престарелых и инвалидов»
21.	Переносные и передвижные электроприемники, вспомогательное оборудование к ним не подвергаются периодической проверке не реже одного раза в 6 месяцев. Результаты проверки должны отражаться в Журнале регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним.	п.п. 3.5.10 ПТЭЭП	Фролкин В.М.- директор ГБСУ СОССЗН РМ "Заречный дом- интернат для престарелых и инвалидов»
22.	Стационарное электрооборудование бокса гаража (отдел самообслуживания корпуса №1) не присоединено к сети заземления ввиду отсутствия контура защитного заземления- станок точильный, станок сверлильный ПМ2М-112, корпуса пускорегулирующей аппаратуры.	п.п. 2.7.2, 2.7.6 ПТЭЭП	ГБСУ СОССЗН РМ "Заречный дом-интернат для престарелых и инвалидов»
23.	Не произведено испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей стационарного электрооборудования бокса гаража (отдел самообслуживания корпуса №1) не реже одного раза в три года.	п. 2.12.17. ПТЭЭП	ГБСУ СОССЗН РМ "Заречный дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Эксплуатация сети газопотребления (технический регламент) (г/пр н/д водогрейные котлы Protherm 100 KLO – 2 шт., Therm100E – 1 шт., Ишма100 – 2 шт.)			
24.	Безопасность зданий (котельная №1 и №2), где эксплуатируется газоиспользующее оборудование, в процессе эксплуатации не обеспечивается посредством технического обслуживания, периодических осмотров и контрольных проверок и мониторинга	Глава 5, статья 36, пункт 1 Технического регламента о безопасности зданий и сооружений №384	Фролкин В.М.- директор ГБСУ СОССЗН РМ "Заречный дом- интернат для престарелых и

	состояния основания, строительных конструкций. (Отсутствует документация подтверждающая мониторинг, техническое обслуживание, периодические осмотры и контрольные проверки зданий).	ФЗ от 30 декабря 2009 года	инвалидов»
25.	При эксплуатации надземного газопровода низкого давления не обеспечивается мониторинг и устранение повреждения изоляционного покрытия (окраски).	пункт 70 Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления»	Фролкин В.М.- директор ГБСУ СОССЗН РМ "Заречный дом- интернат для престарелых и инвалидов»
26.	Отсутствует перечень работ, выполняемых при техническом обслуживании, текущем ремонте газопроводов и газового оборудования специализированной организацией (АО «Газпром газораспределение Саранск»). Отсутствует информация о наладке водогрейных котлов Protherm 100 KLO – 2 шт., Therm100E – 1 шт., Ишма100 – 2 шт. (технический отчет, режимные карты) специализированной организацией (ООО «Теплоцентр»).	пункты 71, 72 Технического регламента «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления»	Фролкин В.М.- директор ГБСУ СОССЗН РМ "Заречный дом- интернат для престарелых и инвалидов»
27.	В производственной инструкции операторов котельных, не предусмотрен порядок работы с водогрейными котлами, предусмотренный инструкциями изготовителей.	пункт 72 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления».	Фролкин В.М.- директор ГБСУ СОССЗН РМ "Заречный дом- интернат для престарелых и инвалидов»

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): - нарушений не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -

нарушений не выявлено -

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание от 22.03.2017 г. № пр-279/17/П/17

Подписи лиц, проводивших проверку:

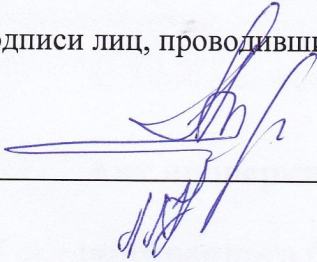

Пальдяев Александр Николаевич – заместитель
начальника территориального отдела технологического и
энергетического надзора по Республике Мордовия;


Поползухин Александр Алексеевич - государственный
инспектор территориального отдела технологического и
энергетического надзора по Республике Мордовия.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Фролкин Валерий Михайлович, директор ГБСУ СОССЗН РМ "Заречный дом-интернат для престарелых и инвалидов", приказ №12/3 от 25.07.1991г.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 22 " _____ марта 20 17 .



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)